



AI2	CANT.	2	UBICACION
	IZQ.		DESCRIPCION
	DER.		



ALZADO

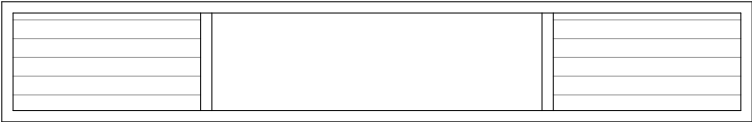

PLANTA

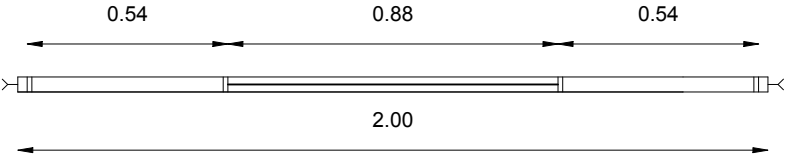

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE 25 O SIMILAR	
HOJA	SERIE 25 O SIMILAR	
FORMA DE ABRIR	VIDRIO FIJO CENTRAL (CON VENTILETES DE ALUMINIO DESMONTABLES EN AMBOS EXTREMOS)	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE		
ACCESORIOS	BURLETES, FELPILLAS Y DESAGÜES	
TERMINACIONES	ANODIZADO NATURAL	
VIDRIOS	4mm	
OBSERVACIONES	AMURES	LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TÁCOS METALICOS SE COORDINARA CON LA DIRECCION DE OBRA LOS MISMOS ESTABAN SEPARADOS CADA 40CM Y EN LOS ÁNGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20CM
	NOTAS	LAS ABERTURAS SE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR