


A02	CANT.	2	UBICACION	PATIO ADMISIÓN
	IZQ.		DESCRIPCION	ABERTURAS EXTERIORES DE OFICINAS HACIA PATIO
	DER.			

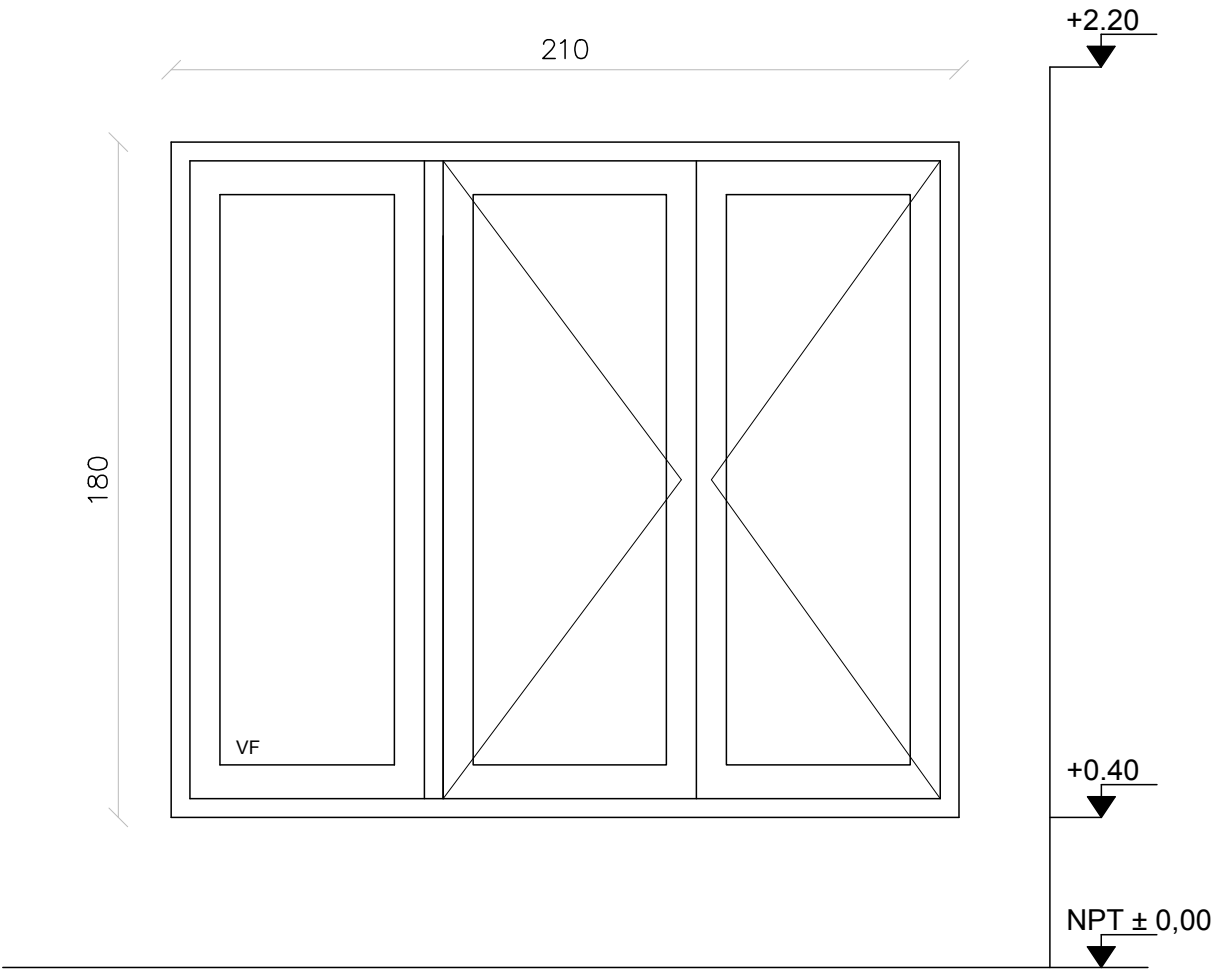

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE PROBBA	
HOJA	VIDRIO FLOAT 6MM	
FORMA DE ABRIR	BATIENTE HACIA EXTERIOR 2 HOJAS + FIJO 1 HOJA	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE	DE EMBUTIR, COLOR BLANCO	
ACCESORIOS		
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
OBSERVACIONES	AMURES	LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO SEPARADAS CADA 40CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20CM.
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR